



- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

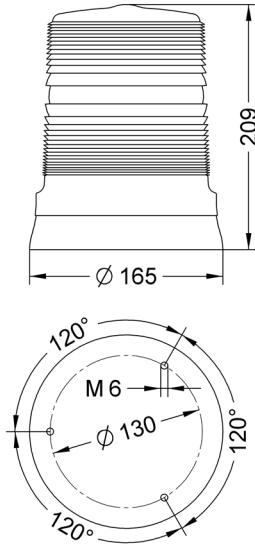

Kg. 1,10

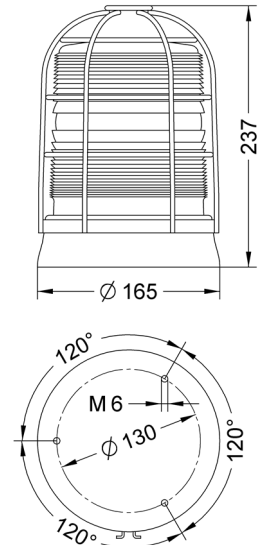

Kg. 1,65

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione e del tipo di lampada utilizzata	Gli apparecchi in classe III vanno alimentati con trasformatori di sicurezza secondo le norme vigenti
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage and type of bulb used	Class III devices must be powered with security transformers according to the norms in force
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d' alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension et le type d' ampoule utilisé	Les dispositifs en classe III doivent être alimentés avec transformateurs de sûreté selon les normes en vigueur
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung und dem eingesetzten Leuchtmittel zu bemessen sind	Klasse-III-Anlagen müssen mit Sicherheitstrafos, nach geltenden Normen, versorgt werden
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje y tipo de lámpara utilizados	Los aparatos en clase III deben alimentarse con transformadores de seguridad según las normas vigentes


### STR LED S 72 LED

V ===		24	-
V ~			240
1 2 3	mA	150	40
4 5 6	mA	420	40


### STR LED S 86 LED

V ===		24	-
V ~			240
1 2 3	mA	190	60
4 5 6	mA	450	60

- 1 Led: ROSSO - RED - ROUGE - ROT - ROJO
- 2 Led: ARANCIO - AMBER - ORANGE - GELB - AMBAR
- 3 Led: GIALLO - YELLOW - JAUNE - HELLGELB - AMARILLO
- 4 Led: VERDE - GREEN - VERT - GRÜN - VERDE
- 5 Led: BLU - BLUE - BLEU - BLAU - AZUL
- 6 Led: BIANCO - WHITE - BLANC - WEIß - BLANCO

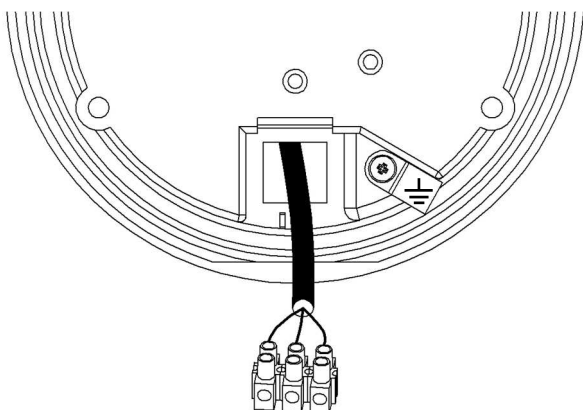


ROSSO/MARRONE RED/BROWN ROUGE/MARRON ROT/BRAUN ROJO/MARRÓN	BIANCO WHITE BLANC WEIß BLANCO	NERO / BLU BLACK / BLUE NOIR / BLEU SCHWARZ / BLAU NEGRO / AZUL
--	--	---



Luce lampeggiante  
Flashing light  
Lumière clignotante  
Blinklicht  
Luz intermitente

ROSSO/MARRONE RED/BROWN ROUGE/MARRON ROT/BRAUN ROJO/MARRÓN	BIANCO WHITE BLANC WEIß BLANCO	NERO/BLU BLACK/BLUE NOIR/BLEU SCHWARZ/BLAU NEGRO/AZUL
--	--	---




Luce fissa  
Continuous light  
Lumière fixe  
Dauerlicht  
Luz fija


- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -  
 - L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -  
 - LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -



- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

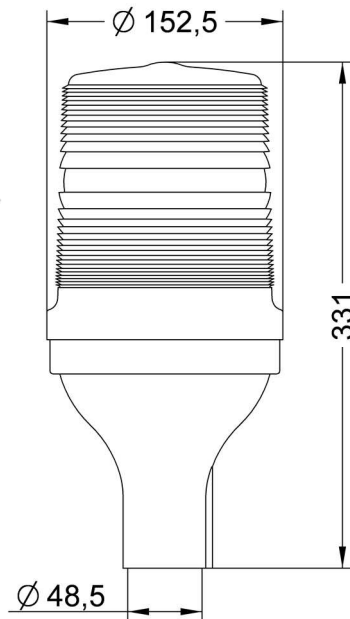

Kg. 1,26

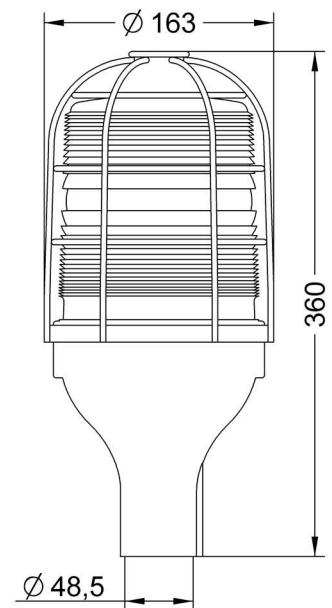

Kg. 1,65

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione e del tipo di lampada utilizzata	Gli apparecchi in classe III vanno alimentati con trasformatori di sicurezza secondo le norme vigenti
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage and type of bulb used	Class III devices must be powered with security transformers according to the norms in force
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d' alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension et le type d' ampoule utilisé	Les dispositifs en classe III doivent être alimentés avec transformateurs de sûreté selon les normes en vigueur
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung und dem eingesetzten Leuchtmittel zu bemessen sind	Klasse-III-Anlagen müssen mit Sicherheitstrafos, nach geltenden Normen, versorgt werden
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje y tipo de lámpara utilizados	Los aparatos en clase III deben alimentarse con transformadores de seguridad según las normas vigentes


**STR LED S 72 LED**

V ---		24	-
V ~			240
1 2 3	mA	150	40
4 5 6	mA	420	40

**STR LED S 86 LED**

V ---		24	-
V ~			240
1 2 3	mA	190	60
4 5 6	mA	450	60

- 1 Led: ROSSO - RED - ROUGE - ROT - ROJO
- 2 Led: ARANCIO - AMBER - ORANGE - GELB - AMBAR
- 3 Led: GIALLO - YELLOW - JAUNE - HELLGELB - AMARILLO
- 4 Led: VERDE - GREEN - VERT - GRÜN - VERDE
- 5 Led: BLU - BLUE - BLEU - BLAU - AZUL
- 6 Led: BIANCO - WHITE - BLANC - WEIß - BLANCO

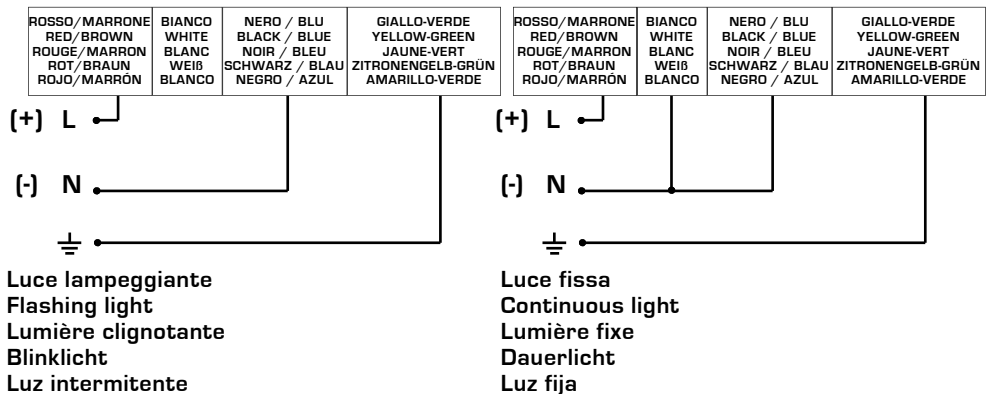

- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -  
 - L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -  
 - LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -

